


番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
①	新規	19.10.17		
②				

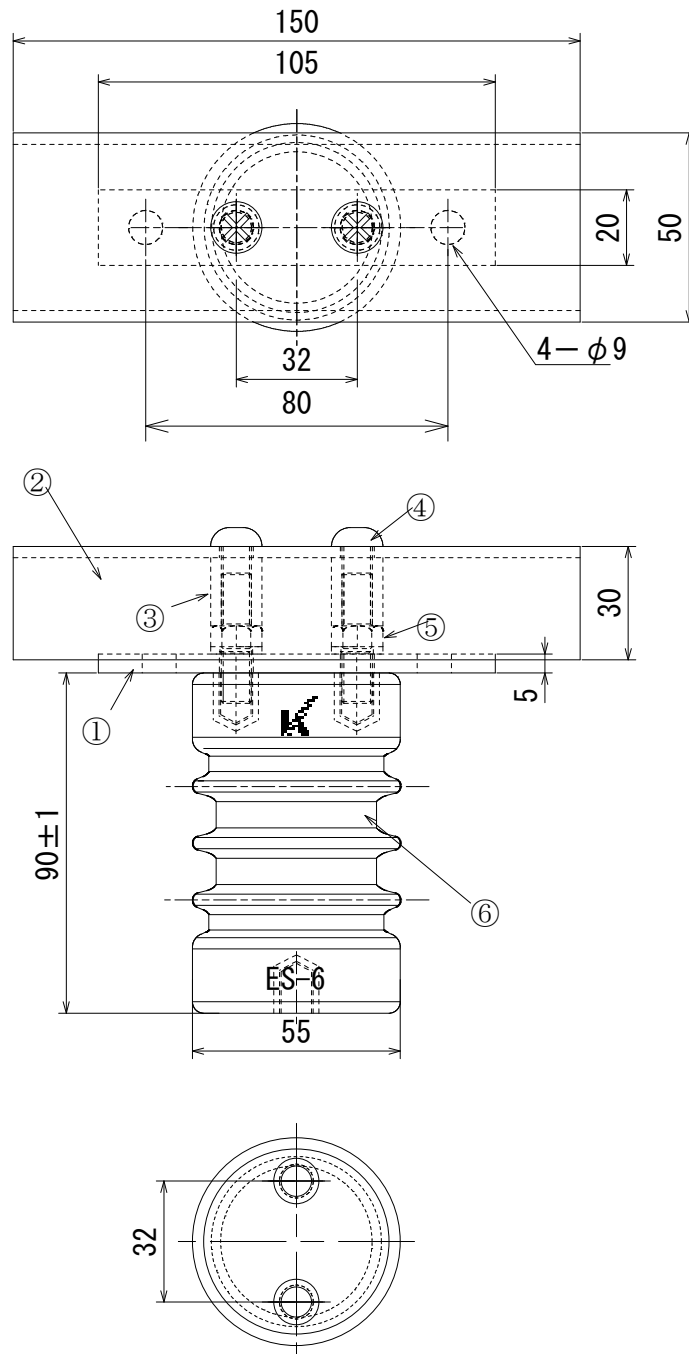

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

番号	数	品名
⑥	1 個	BMC樹脂碍子
⑤	2 本	碍子取付寸切ボルトM8×30L、N・SW付(ユニクロメッキ)
④	2 本	M8締め付けボルト (ポリカーボネート)
③	2 個	M8 ロングナット (ポリカーボネート)
②	1 個	透明保護カバー (アクリル) 3×50×30×150
①	1 枚	銅バー 5×20×105 Niメッキ付

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
島内	柳(義)	大野	1/2	高圧中継端子台 (ガイシ付) ES-6-2X-J200 (BMC)	KR2-ES62XJ200
			三角法		