
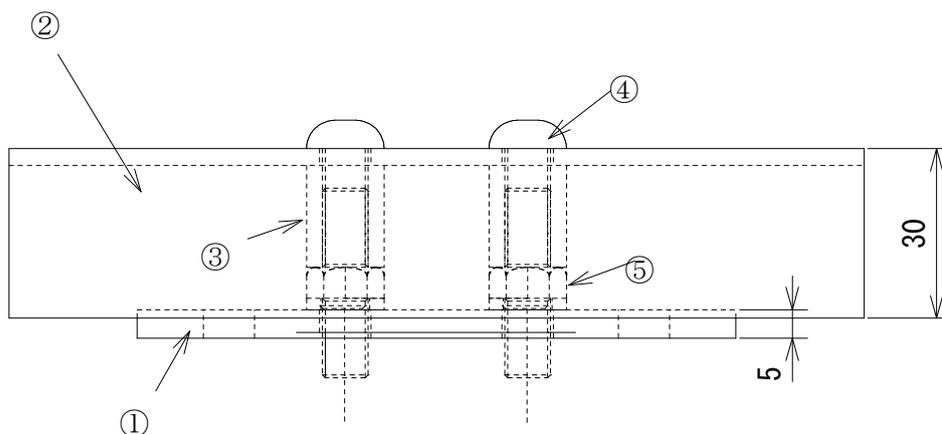


番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
①	新規	10.01.15	大野	西本
②	銅バーの厚み仕様変更のため。	17.02.22	大野	柳(義)
③	付属品の一部、メッキ変更のため。	20.11.11	大野	大泉

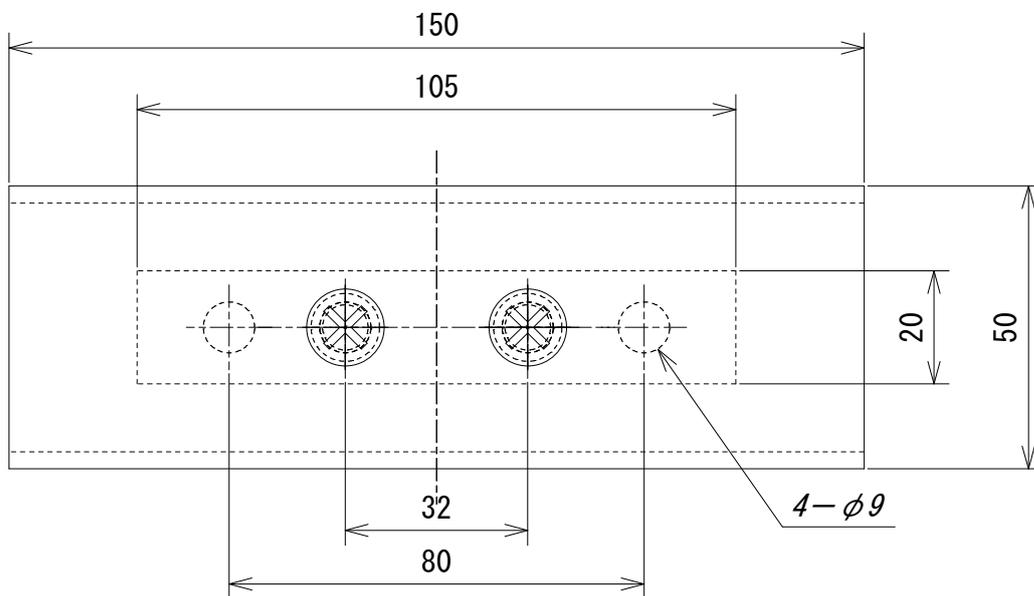

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

番号	数	品名
⑥		
⑤	2本	碍子取付寸切ボルトM8×30L、N・SW付(三価ユニクロ)
④	2本	M8締め付けボルト(ポリカーボネート)
③	2個	M8ロングナット(ポリカーボネート)
②	1個	透明保護カバー(アクリル) 3×50×30×150
①	1枚	銅バー 5×20×105 Niメッキ付

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
島内	大泉	大野	/	高圧中継端子台(保護カバー付) J200	KR2-19601
			三角法		